

Byggherre felles

B Akutfunksjoner inkl. observasjonspost - NSA



Dato/tid:
30.05.2023 12:30

Lokasjon:
Forskningsparken

Ansvarlig
Elisabeth Sogstad Grannes

Neste møte i serien

Beskrivelse
Møte 1, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

Deltagere (avhuket = tilstede)

Agenda

001

Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator
- Status for funksjonsområdet v/fasilitator
- Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen til romskisser og spørsmål som er oversendt
- Gjennomgang av gruppens kvalitetssikring av romfunksjonsprogram og utstyrliste (for unike rom og rom med avvik)
- Oppsummering (punkter til arbeidslogg – åpne og lukkede saker)
- Eventuelt

[Møte 01 pulje 1 - B Akutfunksjoner inkl. observasjonspost - NSA](#)

002

Deltakerliste

[Deltakerliste Akutfunksjoner NSA.pdf](#)

Gruppe B - Akutfunksjoner inkl. Obspost

Kontikk	Navn	W/Ansattgrunn	Roller	Tilstede
AKU	Jens Christian Holmberg	Sykepleier	Gruppeleder NSA	x
AKU	Frode Beiland	Sykepleier	Fagperson NSA	
MED	Bjørn Erik Neerland (GER)	Lege	Fagperson NSA	x
OPK	Ragnhild Øydnå Sten	Lege	Fagperson NSA	
NVR	Maren Ranhoff Hov	Lege/ambulansarbeider	Fagperson NSA	x
OT	Jessica Sylven	Sykepleier	Fagperson NSA	
PHA	Bengt Erik Antell	Seksjonsleder	Fagperson NSA	x
MED	Kristine Listou	Sykepleier	Fagperson NSA	x
AKU	Anders Borge Martinsen	Lege	Fagperson NSA	x
RDN	Lisbeth S. Andersen	Radiograf	Fagperson NSA	x
AKU	Helle Miltgaard	Lege	Fagperson NSA	
PRE	Anders Halden	Ambulansarbeider	Fagperson NSA	x
TK	Heinrich Georg F. Graf	Medisinsk-teknisk ingeniør	Fagperson NSA	x
MED	Kristine Listou	Sykepleier	Fagperson NSA	x
AKU	Helle Miltgaard	Lege	Fagperson NSA	
VO	Randi Gammelbruud Skjærseter AKU	Sykepleier	Verneombud	x
VO	Sam Priestley BAR	Sykepleier	Verneombud	
NSP	Gaute Bærem	Sykepleier	Tillitsvalgt	
FAGE	Morten Marthinsen	Paramedic	Tillitsvalgt	x
ONEF	Anders Øydsborg Nielsen	Lege	Tillitsvalgt	x
OSS	Kjersti Hochlin	Operasjonsykepleier/hygienes	Fagperson smittevern	x
BRUKERREP	Per Gjertsen		Brugerrepresentant	x
BRUKERREP	Geir Bornkessel		Brugerrepresentant	x
NYE OUS	Trine Braaten	Jordmor	Fagkoordinator NSA	x
HSD PO	Nina Kristiansen		Fasilitator NSA	x
HSD PO	Ingeborg Sand		Referent NSA	x
PG	Anne Guri Grimsby		Arkitekt NSA	x
PG	Live Thorsen Naess		Arkitekt NSA	x
RLT	Bjørn Tore Mølsæter		Utstyrsrådgiver NSA	x

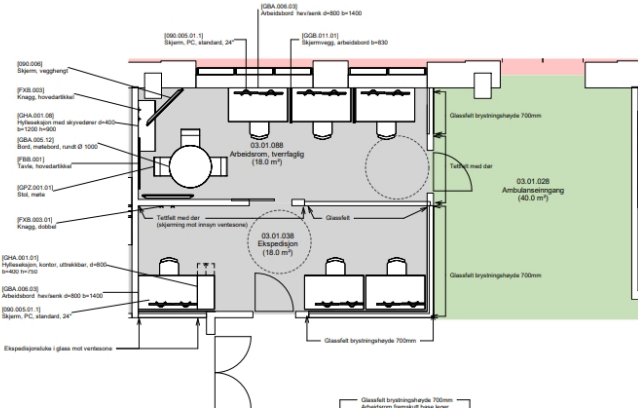
003

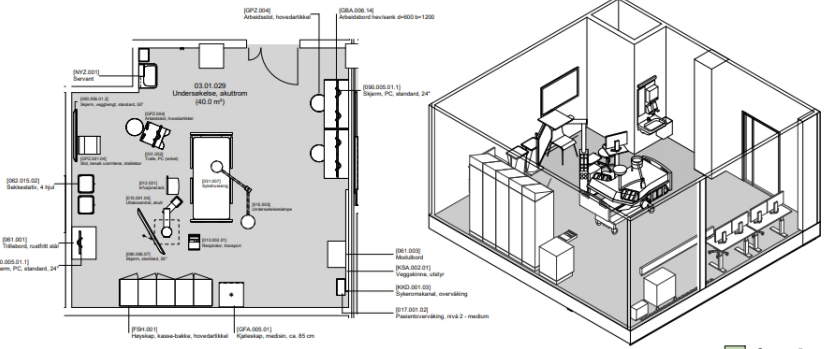
Tilbakemeldinger fra gruppen

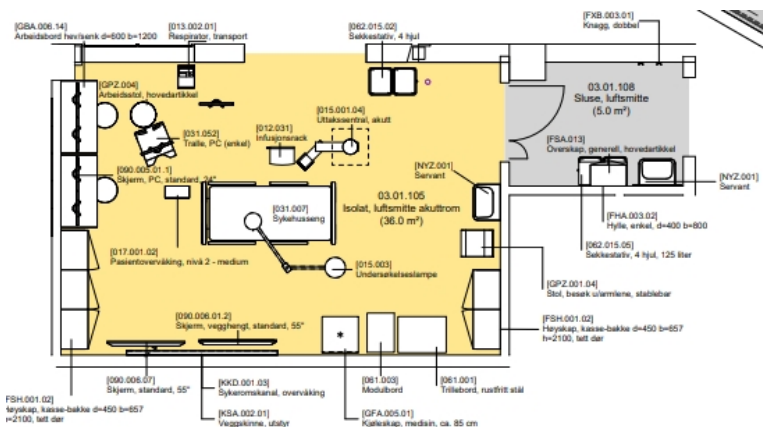
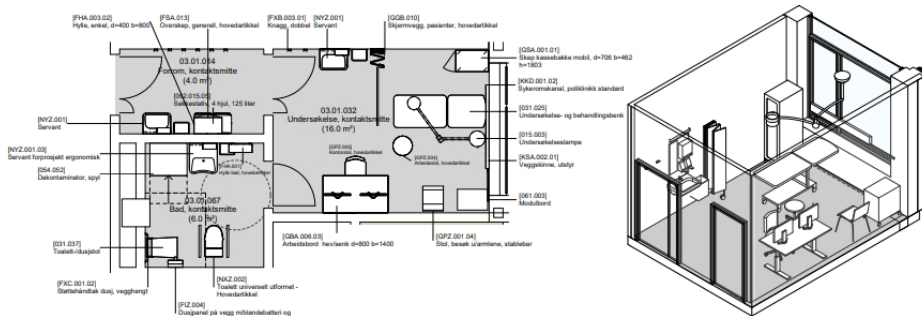
Vedlagt agendapunkt, tilbakemeldinger fra gruppen oversendt i forkant av medvirkningsmøte.

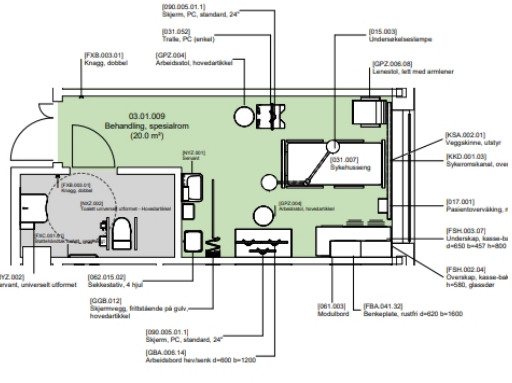
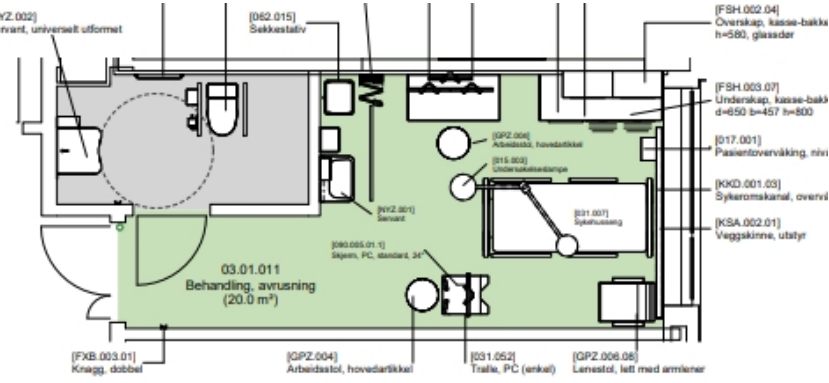
[Nyke aker tilbakemeldinger møte 1.docx](#)

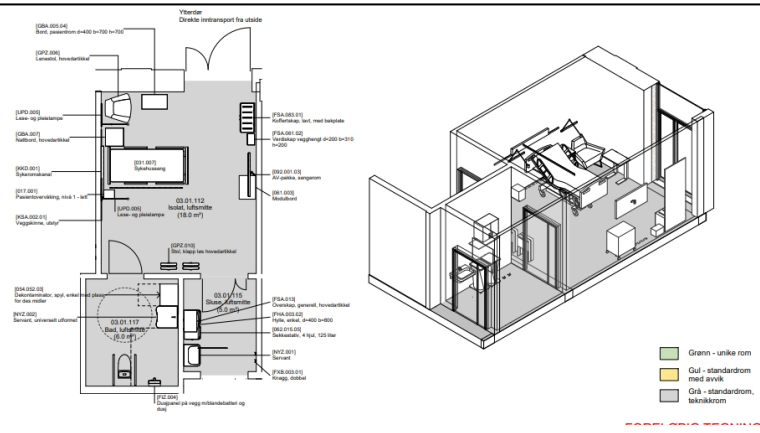
[PHA Funksjonsbeskrivelse mottak - undersøkelsesrom.docx](#)

<p>004</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Tema som blir behandlet i særmøter</p> <p>Undersøkelse og behandlingsrom for PHA Ambulansehallen</p>	
<p>005</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>03.01.038 Ekspedisjon 03.01.088 arbeidsrom tverrfaglig</p> <p>Se tilbakemelding fra medvirkningsgruppen, følgende ble belyst i møte:</p>  <p>26.05.2023 13:51:13 Beskriv behov for antall skjermer/monitører og plassering i rommene? 31.05.2023 09:28:01 Se tilbakemelding fra gruppen på utstyrslisten (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 13:50:57 Er det behov ekspedisjonsluke i glasset mellom ekspedisjon og ventesone? 30.05.2023 22:32:27 Gruppen ga tilbakemelding i møtet at det er behov for glasset inn ekspedisjonsluke. Glass må være skuddsikkert. Ønskelig med ekspedisjonsluke i ved ambulansetegang og for selvhenvendere. (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 13:50:42 Er det behov for skrankeløsning i ekspedisjon eller er det tilstrekkelig med glassfelt og arbeidsbord? 31.05.2023 09:29:13 Se tilbakemelding fra gruppen (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 13:50:28 Er det sikkerhetskrav til funksjonen? 31.05.2023 09:13:22 Gruppen ga tilbakemelding i møte, behov for skuddsikkert glass samt to innganger til området. (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 13:49:50 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet? 30.05.2023 22:29:37 Se vedlagt tilbakemelding fra gruppen (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 13:49:35 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet? 30.05.2023 22:29:01 Gruppen ga tilbakemelding i møtet om ønskede justeringer av utstyr og inventar for bedre å kunne ivareta flyt og funksjon i rommet. (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 13:49:20 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p>

	<p>Er det hensiktsmessig at utstyr sambrukes? 02.06.2023 10:53:22 Noe utstyr som modulbord kan sambrukes. Ultralyd og EKG bør være fast plassert på rommet. Detaljert besvarelse av bestykning i underlag fra medvirkningsgruppen (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 14:04:33 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet? 30.05.2023 17:02:30 Besvart i underlag fra medvirkningsgruppen (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 14:04:17 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet? 02.06.2023 10:54:28 Gruppen ga tilbakemelding i møtet om ønskede justeringer av utstyr og inventar for bedre å kunne ivareta flyt og funksjon i rommet. Det er ønskelig med arbeidsstasjon i rommet samt kombinasjon av pasientstoler og senger. Se detaljer tilbakemelding fra gruppen. (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 14:03:59 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet? 30.05.2023 17:02:44 Besvart i underlag fra medvirkningsgruppen (Ingeborg Sand)</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p>
<p>008</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>03.01.029 Undersøkelse, akuttrom Se tilbakemelding fra medvirkningsgruppen, følgende ble belyst i møte:</p>  <p>30.05.2023 16:59:16 Rommet bør bestykes tilsvarende traumerom med tanke på kirurgisk virksomhet i akuttrommet. OUS gir tilbakemelding på utstyrbehov og funksjon i rommet. 05.06.2023 10:12:16 Rommet har behov for et ekstra høyskap til oppbevaring av utstyr. Utstyrbehovet beskrives i notat fra gruppeleder som sendes inn i egen mail ved 6. juni. (Trine Braaten)</p> <p>26.05.2023 14:05:24 Er angivelse av antall personer riktig med 6 normalt og 12 maksimalt. 30.05.2023 17:03:33 Besvart i underlag fra medvirkningsgruppen (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 14:05:13 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet? 31.05.2023 09:30:33 Gruppen ga tilbakemelding i møtet om ønskede justeringer av utstyr og inventar for bedre å kunne ivareta flyt og funksjon i</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten</p> <p>Trine Braaten</p>

	<p>rommet. (Ingeborg Sand)</p> <p>26.05.2023 14:05:02 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet? 30.05.2023 22:38:53</p> <p>(Ingeborg Sand)</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p>
<p>009</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>03.01.105 Isolat, luftsmitte akuttrom</p> <p>Se tilbakemelding fra medvirkningsgruppen, følgende ble belyst i møte:</p>  <p>30.05.2023 17:06:04 OUS gir en tilbakemelding på arbeidsflyt i rommet. Ved luftsmittepasienter, hvordan håndteres utstyr inn og ut av rommet. Er det behov for dekontaminator og gjennomstikkskap? 05.06.2023 10:13:57 Henviser til beskrivelse av arbeidsflyt og utstyr i innsendt notat (Trine Braaten)</p> <p>26.05.2023 14:05:53 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet? 31.05.2023 09:53:11 OUS gir tilbakemelding, se aksjon 111426 (Ingeborg Sand)</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten</p>
<p>010</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>03.01.032 Undersøkelse, kontaktsmitte</p> <p>Se tilbakemelding fra medvirkningsgruppen, følgende ble belyst i møte:</p>  <p>26.05.2023 14:07:06 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet? 30.05.2023 17:08:39 Medvirkningsgruppen ga tilbakemelding i møte at rommet bestykes som et vanlig undersøkelsesrom i akuttmottaket. (Ingeborg Sand)</p>	<p>Trine Braaten</p>

<p>011</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>03.01.009 Behandling, spesialrom</p> <p>Se tilbakemelding fra medvirkningsgruppen, følgende ble belyst i møte:</p>  <p>31.05.2023 09:32:10 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet</p> <p>31.05.2023 09:34:05 Medvirkningsgruppen ga tilbakemelding i møte at rommet bestykes som undersøkelse og behandlingsrom, akutt. (Ingeborg Sand)</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p>
<p>012</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>03.01.011 Behandling, avrusning</p>  <p>31.05.2023 10:25:08 Gruppen bekrefter at rommet bestykes som standard undersøkelse og behandlingsrom, akutt.</p> <p>05.06.2023 10:15:13 Rommet må ses i sammenheng med areal til PHA og bestykes likt. Det må være sluk i gulvet. (Trine Braaten)</p> <p>26.05.2023 14:08:05 Behov for robusthetsnivå for rommet?</p> <p>05.06.2023 10:15:42 Likt robusthet som på undersøkelsesrom til PHA, se vedlagt notat (Trine Braaten)</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten</p>
<p>013</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>03.01.112 Isolat, luftsmitte</p> <p>Se tilbakemelding fra medvirkningsgruppen, følgende ble belyst i møte:</p>	



30.05.2023 17:12:47

Er det behov for dusj og sluk i rommet?

05.06.2023 10:16:30

Det er ønskelig med dusj og sluk i rommet (CBRNE) (Trine Braaten)

Trine Braaten 06 jun 2023

26.05.2023 14:08:53

Er det aktiviteter rommet som er knyttet til akutfunksjonen som gir behov for utover standardrommet?

30.05.2023 17:24:35

Nei, se tilbakemelding OUS (Ingeborg Sand)

Trine Braaten

26.05.2023 14:08:43

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

31.05.2023 09:56:27

Gruppen ga tilbakemelding i møtet om ønskede justeringer av utstyr og inventar for bedre å kunne ivareta flyt og funksjon i rommet (Ingeborg Sand)

Trine Braaten

26.05.2023 14:08:32

Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

31.05.2023 09:56:13

Gruppen ga tilbakemelding i møtet om ønskede justeringer av utstyr og inventar for bedre å kunne ivareta flyt og funksjon i rommet (Ingeborg Sand)

Trine Braaten

26.05.2023 14:08:18

Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

30.05.2023 17:25:02

se tilbakemelding OUS (Ingeborg Sand)

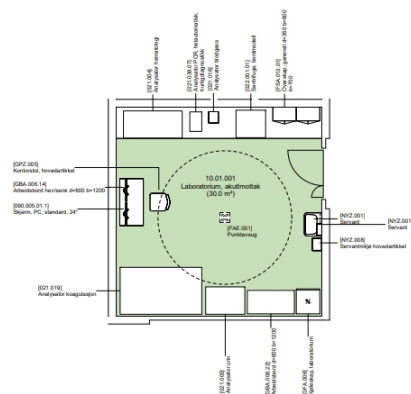
Trine Braaten

014



10.01.001 Laboratorium, akuttmottak

Rommet tas opp i sær møte i OUS. Omforent tilbakemelding på rommet oversendes HSØ i etterkant avklaringsmøte.



30.05.2023 16:53:43

	<p>Avklaring rundt medisinnisjer og PNA rom tas opp i møte 2. OUS avklarer om det er behov for rom eller nisjer.</p> <p>05.06.2023 10:18:13 Det er behov for et rom til PNA, nisje utgår. Det er skrevet et referat etter møtet 2. juni, dette oversendes HSØ. Notatet beskriver utstyrsbehov og funksjon som ønskes ivaretatt på PNA og laboratorium (Trine Braaten)</p> <p>30.05.2023 16:51:37 OUS avklarer utstyrsbehov og møblering i rommet. Omforent tilbakemelding oversendes HSØ PO etter avklaringsmøte</p> <p>05.06.2023 10:18:24 Se innsendt notat (Trine Braaten)</p> <p>26.05.2023 14:09:44 Er det behov for punktavsug i rommet?</p> <p>05.06.2023 10:18:35 Se innsendt notat (Trine Braaten)</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p> <p>Trine Braaten 06 jun 2023</p>
<p>015</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Underlag - RFP og utstyrslistene møte 1</p> <p>30.05.2023 16:56:16 OUS gir skriftlig tilbakemelding på RFP og utstyrslistene samt ønsket justering i romskissen for de rom som ble gjennomgått i møtet, der underlaget som var utsendt ønskes justert med funksjonskrav. Gruppen oppdaterer forberedt underlag som de oversender via fagkoordinator i Nye OUS med entydige tilbakemeldinger fra gruppen, etter gjennomgangen i møtet. Gruppeleder koordinerer og tar med, avklarer også eventuelt nye innspill som fremkom i møtet.</p> <p>05.06.2023 10:19:30 Oppdatert notat vil oversendes innen fristen 6. juni (Trine Braaten)</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p>
<p>016</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Eventuelt</p> <p>Medvirkningsgruppen belyser behov for dagslys på arbeidsplasser. HSØ PO vil se på mulig omrokering av 03.01.053 Observasjon, retriage i sammenheng med plassering av PHA rom samt 03.01.051 arbeidsrom.</p> <p>Plassering av rørpost og behov i akuttmottaket. Gruppene vurderer hvilke rom utover PNA lab 'ene som bør har rørpost.</p> <p>02.06.2023 11:04:30 Alle venteplasser i akuttmottaket prosjekteres med glassvegger</p>	<p>Live Thorsen Næss 15 jun 2023</p>
<p>017</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Tilbakemelding fra OUS</p> <p>2023.06.02 mvg laboratoriemedisin og akutt NSA (002).docx Tilbakemeldinger NSA etter møte en.docx Skriftlige innspill til Nye OUS Gruppe B NAS, møte 1 Dnlf_Ylf v. 1.0.docx</p> <p>06.06.2023 14:46:48 Vedlegg oversendt fra Nye OUS, vedlagt aksjonspunktet</p> <p>05.06.2023 11:35:54 Fagkoordinator laster opp tilbakemelding fra OUS.</p> <p>06.06.2023 09:33:28 Fagkoordinator har ikke tilgang til å laste opp vedlegg i loggen. Det er oversendt mail fra gruppeleder med tre vedlegg, til HSØ PO 6. juni (Trine Braaten)</p>	<p>Trine Braaten 06 jun 2023</p>